

福清公路中心 开展安全布控技能比武

本报讯(记者 钱嘉宜 通讯员 陈贵兴)在第23个全国“安全生产月”即将到来之际,为提高公路养护作业布控规范化管理水平,7日,福清公路中心组织开展2024年安全布控技能比武。

本次比武活动分为安全布控笔试、现场技能竞赛两项内容。参赛队伍共6支,每支队伍由两人组成,每支队伍需完成日常养护作业中常用的3种布控形式。

在技能竞赛现场,布控人员穿着规范,按照警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区顺序依次进行安全布控。安全设施摆放完成后,布控人员对线型、标志牌、交通锥摆放位置进行复查,随后依序撤除安全布控设备,解除布控作业。

福清公路中心相关负责人表示,将以举办本次大赛为契机,继续落实落细公路养护安全生产各项工作,进一步规范养护作业的安全布控标准,打造安全公路、规范公路。

闽侯小箬乡防洪堤项目 主体完工

本报讯(记者 谭湘竹 通讯员 潘慧晶)记者昨日从闽侯县获悉,汛期将至,闽江小箬段有了新“守门员”——小箬乡防洪堤与排涝站工程进入收尾阶段,项目主体结构防洪堤、排水闸、主副厂房和消防泵房等均已完工,确保在汛期到来之前完成所有设备调试运行工作。

小箬乡分布在闽江干流左岸支流小箬溪两岸,小箬溪河口地势低洼,还有小涵洞与闽江相通,防汛压力很大。为此,闽侯县积极推动在小箬乡河口新建堤防,项目建成后能够有效防御闽江干流洪水,减少水口坝下水位治理与通航改善工程水库淹没影响。

小箬乡防洪堤的建成将防洪标准提升至20年一遇,排涝标准提高至5年一遇。该工程是福建闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程的附属工程,项目主要建筑物由防洪堤、排涝闸、排涝泵站、江滨路、下江通道、管理房及相应配套设施等组成,并结合小箬乡沿闽江低洼地带的地形、地质条件,工程总布置将防洪堤、排涝闸与排涝泵站布置呈“一”字形,堤线全长452.58米。

台江警方破获假冒军人诈骗巨款案 网上恋爱需谨慎 涉及钱财多陷阱

本报讯(记者 张铁国 通讯员 陈宇航)网上邂逅帅气多金“兵哥哥”,每日嘘寒问暖,还带你投资赚钱,看似甜蜜“军恋”背后,却隐藏着套路和陷阱。日前,我市警方破获一起冒充军人的网络诈骗案,追回被骗资金20万元。

受害人傅女士介绍,前不久,她通过某平台结识了自称是某部边防战士的男子刘某。刘某透露,其家人持有某公司股份,该公司的投资平台存在漏洞,在一段时间内买入稳赚不赔。自己因身在军营及种种原因,无法持续进行操作,需寻觅“可靠的身边人”帮助操作。

“我马上退役了,为了我们以后的幸福生活,希望你能帮助我。”在刘某的甜蜜攻势下,根据刘某的提示,傅女士下载了某APP进行投资理财。其间,傅女士成功进行了2次提现操作,这让她尝到了甜头,对男友更加信任。刘某趁热打铁,让她继续投资,傅女士向亲友借款,共向平台投资20万元。就在她憧憬着两人美好未来时,现实却来了一记当头棒喝:聊天平台提示男友“存在风险”,且投资平台无法进行大额提现,傅女士这才意识到被骗,随后报警。

接报后,台江警方根据相关信息,前往山东省临清市抓获犯罪嫌疑人,并当场截获傅女士受骗的20万元。

警方提示,婚恋交友中,市民一定要核实对方真实身份,尤其是对方提出借款、用钱需要的,更要特别留心防范、提高警惕,不要落入犯罪分子编织的“甜蜜陷阱”。

公告栏

本报刊登的公告或声明,其内容不代表本报的立场和观点,由公告人或声明人保证内容的真实性,并承担一切法律后果。

遗失声明

- 谢传康、刘玉莲遗失其女谢婉娟的出生医学证明(出生时间:2005年8月10日;出生证编号:F350161449),声明作废。
- 谢传康、刘玉莲遗失其女谢婉娟的出生医学证明(出生时间:2010年4月1日;出生证编号:M350428459),声明作废。
- 林春荣、郑爱金夫妇遗失其子的林邦辉出生医学证明(出生时间:2006年6月2日;出生证编号:Q350637418),声明作废。

- 陈士明、周玉兰夫妇遗失其子陈恺逸的出生医学证明(出生日期:2010年11月25日;出生证编号:K350293058),声明作废。
- 陈士明、周玉兰夫妇遗失其女陈静怡的出生医学证明(出生日期:2013年5月26日;出生证编号:M350557850),声明作废。
- 福建德航冷链物流有限公司遗失车牌闽AU7799营运证,证件号码:榕字350105212143号,闽通卡:35012038233800061937,声明作废。
- 父亲陈美元、母亲黄秀美,其子陈圣尔于2002年2月27日出生于长乐区金峰第二医院,不慎遗失出生医学证明,编号:B350248121,声明作废。
- 福州市长乐区出租汽车公司不慎遗失闽ADH0722营运证一本(营运证号为350182500183)特此声明。

- 声明:黄婉英原房屋坐落于福州市仓山区浦下大堤路,产权证未登记,经榕房拆许字[2007]第86号《房屋拆许许可证》批准已被拆除。2018年由黄婉英作为协议的乙方签订编号为9010的拆迁补偿安置协议书,享受3口基本住房面积保护政策,安置于仓山区盖山镇屿宅路10号东部新城14号社区保障房1#楼1401单元、仓山区盖山镇屿宅路9号(原屿宅路西侧秀宅路东侧)后坂新城四区(东部新城6号西侧地块项目)2#楼404单元。因黄婉英已故,现经享受基本面积保护政策的安置人口刘巍、刘达共同协商,一致同意以享受安置人口的黄婉英、刘巍的名义办理上述安置房的不动产权证登记。若对上述事项有异议者可在本公告

- 登报后30日内书面向福州市城市建设征收有限公司反映。若逾期无人提出异议,拆迁实施单位将以黄婉英、刘巍的名义办理上述安置房的不动产权证登记。公示期后若有人提出异议,请异议方通过法律途径进行诉讼解决,届时本人将依法履行法院生效判决。
- 声明:原房屋坐落在福州市晋安区鼓山镇横屿村东村1-4号,总建筑面积194.51㎡,未办理产权证登记手续。2011年该房屋被列入晋安新城鹤林片区横屿组团项目征收范围,并由福州市房屋征收工程处实施征收补偿安置。上述房屋确系本人冯以福所有,经公示无异议并置房的不动产权证登记。若对上述事项有异议者可在本公告

- 置协议,并办理征收补偿安置相关手续,现安置房位于晋安区鼓山镇板桥路199号109地块(景湖新苑)-原就地就近安置用10号楼602单元(以房屋所有权首次登记通知书为准)。本人声明,以上情况属实,如有虚假或隐瞒等,由本人承担所有经济与法律责任。现由本人冯以福申请办理上述安置房权属登记事宜,本人保证以上被征收房屋无任何纠纷争议等,今后若因原房权属、征收补偿安置、安置房归属等引起的异议与纠纷,均由本人冯以福自行承担一切经济与法律责任,且征收部门有权直接解除本征收补偿安置协议、收回安置房、追回已领取的各项补偿款等,并追究由此造成的所有损失。若对上述本人声明有异

议的,可在本声明见报之日起30日内书面向福州市房屋征收工程处提出,并提交相关证据,若逾期无人提出异议,将由本人办理安置房权属登记手续。该声明期满后若有人提出异议,请异议方通过法律途径予以诉讼解决,届时本人将依法履行法院的生效判决。特此声明。

声明人:冯以福

电信通知

尊敬的客户:

我司将于5月11日1:00至6:00在福州市台江区状元境周边进行割接,届时将影响该周边部分电信的宽带、窄带、传输等用户,敬请谅解!如发现任何问题请拨打10000申告。

中国电信福州分公司

停气通告

尊敬的用户:


燃气工程施工定于2024年5月10日8:30至11:00停进行,届时凤湖新城四区将停止供气。请用户关闭阀门,注意用气安全。

停气给您带来的不便,敬请谅解,如发现有问题请及时联系95777。

福州华润燃气有限公司
2024年5月7日

各类遗失声明、房产声明收费标准:按照标题60元/行(8字以内),正文30元/行(13字以内)收取,不足13个字,按1行收取。
登报地址:鼓楼区小柳路85号2楼福州日报广告刊登处
热线电话:0591-83721111

“小水管”服务“大民生” 我市持续推进供水管道更新改造

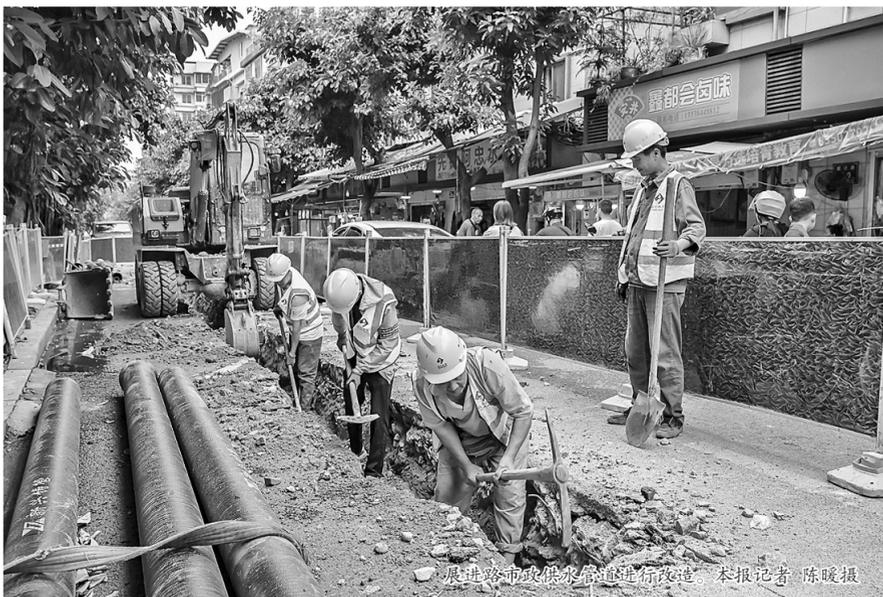

展进路市政供水管道进行改造。本报记者 陈暖摄

本报讯(记者 孙漫)“听说要换新管了!”“那夏天用水更有保障了!”近日,家门口的一场“大动静”,让住在仓山区展进路沿线的居民颇为关注。

“小水管”服务“大民生”。记者从市城乡建设局获悉,为确保全市人民群众喝上安全、放心、优质的饮用水,我市持续推进供水管道更新改造工作,2018年以来,全市累计完成供水管网改造约783公里。今年,我市还将有49公里供水管道完成升级改造。

昨日下午,展进路上的市政老旧供水管道改造施工现场一片忙碌。

“这里现状供水管道的材质为灰口铸铁管,建于20世纪90年代,‘服役’多年,管道老旧且为单向供水,在供水高峰期压力较低,已无法满足周边居民的用水需求。”市自来水公司相关负责人介绍,为保障周边居民用水需求,3月底,一场更新改造全面展开。

这次改造的主要任务,是将总长520米管径150毫米的灰口铸铁管,改造为管径200毫米的球墨铸铁管。原先管壁的水泥内衬,变为环氧密封层,不易结水垢,水质也更好。

此外,新管将接收从三高路、大坪路送上的新水源,从原先只有单向的供水水源,增加为双向供水,在有效保障周边居民供水安全的同时,提升供水水质。

“为保证沿线居民的正常出行,我们采取分段施工模式,目前,已有380米的新管道‘入住’,力争本月内完成改造。”该负责人说。

漏损严重、管材老旧、水压水质异常……记者了解到,自2018

年以来,为守好市民群众的安心用水,一场聚焦供水管道的专业化改造就已在市铺开,一张扎实的供水管网正渐渐织就。

“为实现城区地下管线的整体性升级,把对居民的影响降到最低,提高改造效率,我们牵头制定并印发了《福州市燃气管道等老化更新改造工作方案》(以下简称《方案》),统筹推进燃气、供水、排水等管道老化更新改造工作。”市城乡建设局相关负责人介绍。

按照《方案》,结合日常供水管网维护、市政道路提升改造、城市轨道交通及水系治理等建设需求,漏损严重、管材老化不符合标准的水泥管、灰口铸铁管

等,都将优先进行专项改造。如今,我市的供水管道,已逐步从早期的灰口铸铁管、水泥管、部分UPVC等老旧管材,替换为球

墨铸铁管、不锈钢复合钢管、双面不锈钢管、薄壁不锈钢等优质管材,为供水安全和供水水质提供保障。

如何让改造“少折腾”,也是我市在供水管道更新改造中考虑的重点课题。在应用传统常规开挖改造技术的基础上,一场思路创新也在一个个改造项目全面铺开。

“根据项目实际情况,施工因地制宜,采取‘先临时、后永久’‘分段施工、分段接驳’等方式,让改造有序推进。”该负责人说,改造工艺的创新,也是我市老旧市政供水管网改造的一大亮点。“不锈钢内衬修复技术、FIPP热固化修复、二元固化等多元化非开挖修复工艺,都已在项目上实践运用,覆盖了管径300毫米至1400毫米的供水管道。”

据介绍,2018年以来,我市通过非开挖修复工艺累计完成了管道更新修复7.23公里,有效解决了大口径供水管网改造采用常规开挖施工带来的交通影响和管位资源问题。

“截至目前,今年全市的供水管网改造已完成16.5公里,2024年至2025年,我市计划改造供水管道99公里,持续保障城市供水安全稳定。”该负责人说。

城乡供水一体化 村民喝上放心水

本报讯(记者 任思言 通讯员 黄明福)“终于喝上这么清澈的自来水了!”7日,罗源县松山镇北山村村民雷钗打开自己家中崭新的水龙头,清澈的自来水哗啦啦地流了出来。

“以前水管没有接到城乡供水一体化项目,下雨天家里的自来水难免不干净,现在不会了。”雷钗告诉记者,现在烧水壶接上

水龙头里面的水,直接烧开就可以喝了。

在松山镇北山村,罗源县城乡供水一体化项目1期C1标段正在抓紧时间进行网管接入、智能水表安装等各项工作,一条条供水“动脉”进村入户,一个个崭新的物联网智能水表“入驻”百姓家。

罗源水务有限公司工程管网部经理彭晓东说,此次安装的智

能水表与传统水表相比,不仅具有实时传输、精准计量、直观易懂等优势,还可以向用户推送用水量、水费账单、异常用水情况等信息,让村民随时了解用水情况,享受数字化改革带来的便捷。

据介绍,罗源县凤山镇、松山镇、碧里乡的13个村都纳入城乡供水一体化项目。除北山村外,其余村将陆续安装。

备案后条件不完备 仓山一驾校被责令整改

本报记者 曾建兵 通讯员 陈健伟

(一)取得企业法人资格;(二)有健全的培训机构和制度;(三)有与培训业务相适应的教学人员、管理人员;(四)有必要的教学车辆和其他教学设施、设备、场地。

《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条第二款规定,从事道路货物运输站(场)经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训业务的,应当在依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后,向所在地县级以上人民政府交通运输主管部门进行备案,并

分别附送符合本条例第三十六条、第三十七条、第三十八条规定条件的材料。

《机动车驾驶员培训管理规定》第四十四条规定,已经备案的机动车驾驶员培训机构未保持备案经营项目需具备的业务条件的,交通运输主管部门应当责令其限期整改,并将整改要求、整改结果等相关情况向社会公布。

法治福州·“谁执法谁普法”之窗

市委依法治市办 市司法局 福州日报社

福州市“两违”综合治理

闽侯南通拆除一处违建

本报讯(通讯员 黄建钦)近日,闽侯县南通镇组织执法人员,对洋洋村一处违建钢结构厂房进行依法强制拆除,拆除面积约500平方米。

据了解,该钢结构厂房是违建户未经相关部门审批抢建而成,存在安全隐患,周边居民反映强烈。南通镇深入贯彻闽侯县“两

违”综合治理专项行动精神,组织精干力量,对其整治拆除到位。

南通镇相关负责人表示,将继续强化管制,多管齐下全力打好“两违”综合治理攻坚战。同时,加强违建村(居)的宣传力度,营造良好氛围,让群众自觉抵制违建,打造良好宜居环境。



违建被强制拆除。(闽侯县南通镇供图)



违建拆除后。(闽侯县南通镇供图)